Carrière de Belle-Roche-Sablar

Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit

Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablar
Granulats : Grave 0/8
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Non lavé

CE 05 2+ 0965

Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	8		-	-	D/2	D	1,4D	2D
	FI	0,063	1	2	4	8	11,2	16
LS	35	17	60	70	90	99	100	100
LI	0	7	20	30	50	85	98	100

		Spécifications CE*		PTV 411
		EN 12620	EN 13242	
Classe granulaire	Désignation	G_A 85	G_A 80	
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f_{17}	f_{17}	
Régularité tamis intermédiaires & 63 µm	Catégorie	-	GT_A 25	
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	FI_{35}	FI_{35}	
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA_{25}	LA_{25}	
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE_{15}	MDE_{15}	
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV_{NR}	PSV_{NR}	
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,78 Mg/m^3	2,78 Mg/m^3	
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,6	0,6	
Présence de matières organiques	EN 1744-1 § 15.1	Négatif	Négatif	
Teneur conventionnelle en matières organiques	NBN B 11-256	-	-	< 0,5%
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	$WA_{24}1$	$WA_{24}1$	
Autres caractéristiques		NPD	NPD	

Partie informative - résultats de production - % passant - ± 6 mois à la date de publication

Tamis mm	0,063	1	2	4	8	11,2	16	FI
Moyenne	11,9	31,2	43,1	63,2	96,2	100,0	100,0	23
Ecart type	3,0	9,0	10,2	9,1	2,3	0,1	0,0	4
Minimum	8,8	22,6	32,3	53,6	91,4	99,7	100,0	18
Maximum	16,4	44,8	58,7	77,7	99,3	100,0	100,0	31

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	19
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	28
WA24	0,6
MVR - prd	2,78
Angularité (sable)	35
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,2
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur

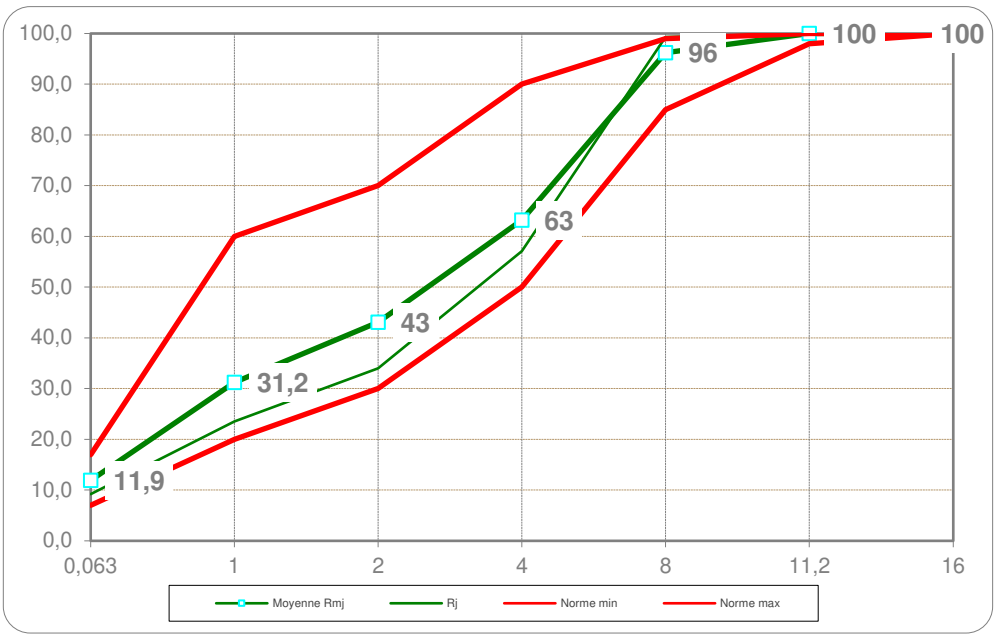

Date de publication	26-04-24
Code produit	660113
Code d'identification	113-4

Jean-Philippe Lecat
Responsable qualité